

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ41VWF00184205

Дата: 28.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад ТОО «Нурлы шын» БИН 170440005078, расположенного по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Айбергенова д. 67

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 21.06.2024 14:37:43 № KZ73RYS00677572

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский сад Нурлы шын", 050000, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Айбергенова д. 67, БИН 170440005078, телефон 87075844848

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (несілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное (доначальное) образование,

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты дошкольного воспитания и обучения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детский сад ТОО «Нурлы шын» БИН 170440005078, расположенного по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Айбергенова д. 67, размещен в отдельно стоящем бывшем жилом приспособленном одноэтажном здании с общей площадью 0,0898 га где застроенная территория составляет 223,1м2, ограждена (высотой до 2,0 м2), территория благоустроена, ограждена, без повреждений. Имеется наружное освещение здания, которые обеспечивает равномерный рассеянный

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі мақалмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Даншый документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



свет на территории. На территории отсутствуют объекты, функционально не связанные дошкольным образованием. Въезды и входы на объект, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты твердым покрытием. Предусмотрены отдельные тепловые навесы и игровые площадки для каждой возрастной группы детей, имеет мягкое покрытие, установлены малые архитектурные формы. Мусоросборники (контейнера) оборудованы плотно закрывающимися крышками. Отопление - газовое. Холодное водоснабжение и канализация, горячее водоснабжение от городских сетей. В основных комнатах предусмотрено естественное и искусственное освещение. Уровень освещенности соответствует требованиям согласно замера выданные лабораторией ТОО «Центр лабораторных исследований физических факторов» протокол измерений освещенности № 701-1 от 03 мая 2024 года. В группах предусмотрено левостороннее освещение. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Детский сад предназначен для детей дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет с организацией сна и питания на 50 мест. Предусмотрены 3 групповые ячейки. В здании предусмотрен набор помещений: раздевальная для детей (площадью 52,2 кв.м.) (при норме 0,7 кв.м.), оборудованные индивидуальными шкафчиками для одежды и обуви, скамейками. Медицинский кабинет (площадью 18 кв.м.). Предусмотрены 3 групповые ячейки: первая групповая ячейка где, игровая совмещенная со спальней на 21 детей (площадью 64 кв.м.) при норме на одного ребенка 3,0 кв.м., вторая групповая ячейка на 9 детей, игровая (площадью 18,1 кв. м) и спальная (площадью 16,5 кв.м.) и третья групповая ячейка, где игровая совмещенная со спальней на 20 детей (площадью 61,5 кв.м.) при норме на одного ребенка 3,0 кв.м., 2 санитарных узла для детей (площадью 9,6 кв.м. и 8,3 кв.м.), где установлены в каждой по 3 раковины, 3 унитаза, поддон для мытья ног. Моечная (площадью 3,3 кв.м.) оборудована 2-мя мойками для мытья столовой посуды и шкаф для хранения и сушки столовой посуды, комната для персонала. Наполняемость в группах соответствует нормам площади помещений: спальни 1,8 кв.м., игровые 2 кв.м. санитарные узлы оборудованы по 3 детских раковины со средствами для мытья рук, по 3 детских унитаза и по 1 поддону для мытья ног и настенными вешалками с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Количество и размеры санитарных приборов соответствуют росту-возрастным особенностям детей, установлены на высоте от пола в зависимости от возраста детей от 0,4 м., 0,5 м., 0,6 м., все стационарное оборудование прочно закреплено. Мебель, мягкий инвентарь и постельное белье (матрасы, подушки, одеяла, постельное белье) соответствуют росту-возрастным особенностям детей, исправлены. Радиаторы системы отопления закрыты решетками. Питание детей будет осуществляться по группам. В моечной установлены 2 моечные раковины для мытья чайной и столовой посуды и приборов, шкаф для хранения чистой посуды и сушки для просушивания посуды. Медицинский кабинет (площадью 18 кв.м.) расположен на первом этаже и оснащен полностью (медицинский стол, стулья, кварцевая лампа, медицинский шкаф для медикаментов, холодильник, ростомер, весы, кушетка, ведро с педальным механизмом открывания, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды). Ставка медицинского работника (медсестра) укомплектована. Медицинская документация заведена согласно требований санитарных правил. В местах установки раковины предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой на высоту 1,8 метров от пола и на ширину 20 см от оборудования и приборов с каждой стороны. В помещениях с обычным режимом работы стены имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинский кабинет, пищеблок, санитарные узлы) стены на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы в помещениях имеют паркетное покрытие. Пищеблок (площадью 36 кв.м.) расположен на территории (при норме 21,0 кв.м) со складским помещением, имеет набор помещений: горячий цех с выделением раздаточной зоны, заготовочной зоны, с выделением зоны для хранения овощей и зоны для мытья кухонной посуды. Требования к отделке помещения соблюдаются. Оборудование и производственные столы, инвентари, столовые посуды (используется фарфоровая и стеклянная посуда), приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов с пищевыми продуктами, разделочные столы маркированы применением по назначению. Размещение производственных и служебных помещений, технологического и холодильного оборудования осуществляется с учетом точности технологии приготовления пищи, исключающая встречные потоки сырой продукции. Предусмотрена последовательность технологических процессов исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Инвентарь (кухонная посуда) имеется в достаточном количестве промаркирован в соответствии с требованиями санитарных правил. Технологические и холодильные оборудования в рабочем состоянии. Имеются следующие технологические оборудования: электроплита на 6 конфорки, встроенной электрической духовкой на 2 единицы, микроволновая печь, электро мясорубка, мойка для мытья кухонного инвентаря, холодильные оборудования в количестве 3 единиц, промаркированы, согласно назначения. Над технологическим оборудованием установлена вытяжная вентиляция на механическом пробуждении. Производственные столы для сырой и готовой продукции укомплектованы и промаркированы. Установлены отдельные мойки для обработки сырья, для мытья кухонной посуды с объемом, достаточным для полного погружения кухонной посуды и для



мытья рук персонала. Оборудована отдельная кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. На пищеблоке для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отдельные 5 мойки. Установлены отдельные мойки для обработки сырья, для мытья кухонной посуды с объемом, достаточным для полного погружения кухонной посуды и для мытья рук персонала. Санитарный узел для персонала размещен в помещении с умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, со средствами для мытья и сушки рук. Санитарно-технического оборудования в рабочем состоянии.

9.Құрылыс салута бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокол измерения факторов производственной среды (освещенность) №701-1 от 03.05.2024 года, протокол измерений параметров микроклимата за №701-2 от 03.05.2024 года, Протокол измерения ЭМП №701-3 от 03.05.2024 выданный ТОО «Центр лабораторных исследований физических факторов», протокола исследования образцов воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №24-690 от 06.05.2024 года, протокол микробиологического исследования воды за №24-664 от 06.05.2024 года, выданный испытательной лабораторией ТОО «Alma-Lab».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад ТОО «Нурлы шын» БИН 170440005078, расположенного по адресу: г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, улица Айбергенова д. 67

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қиғаз бетіндегі замінен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 40-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)


(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59; Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16;

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
(соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
соблюдать требования Санитарных правил

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
2, Алматы қ., Шағын ауданы Шұғыла, № 347 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
2, г.Алматы, Микрорайон Ш угыла, дом № 347
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Консеева Венера Исмагуловна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия; имя, отчество;подпись)

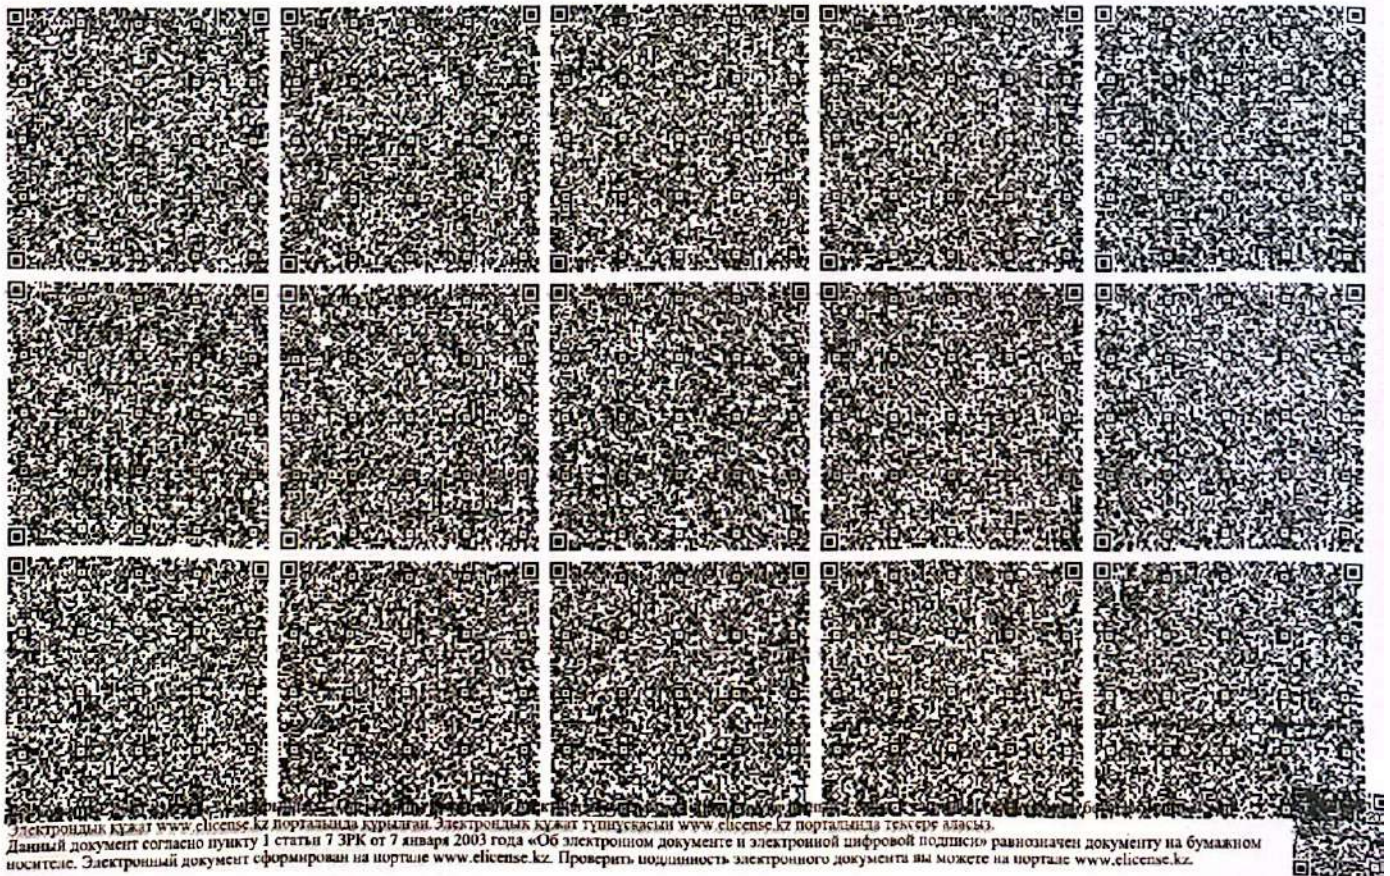

Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексеріңіз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.